



Esbjerg
Kommune

Kommuneplan 2026-38

Ændring nr. 2026.10

Teknisk anlæg nord for Omme By



Forslag
August 2026

Status	Forslag
Plannavn	Ændring 2026.10 Teknisk anlæg nord for Omme By
Forslagsdato	17. august 2026
Høring start	26. august 2026
Høring slut	23. september 2026
Dato for vedtagelse	
Dato for ikrafttræden	



Baggrund

Ændringen vil give mulighed for etablering af et teknisk anlæg i form af et batterianlæg nord for Omme by tæt på Energinets station Endrup.

Ændringen omfatter et område på ca. 2,8 hektar. Som det fremgår af kortet nedenfor, ligger området syd for Brorsensvej.



Redegørelse

Formålet med kommuneplanændringen er at muliggøre etableringen af et batterianlæg (BESS eller Battery Energy Storage System) ved Omme i tilknytning til Station Endrup. Anlægget skal understøtte den grønne omstilling og medvirke til reduktion af CO₂-udledning og afbalancering af elnettet. Batterier spiller en afgørende rolle i at sikre et stabilt elnet, da batterierne kan afhjælpe udfordringerne ved variabel og uregelmæssig energiproduktion fra vedvarende energikilder.

Med kommuneplanændringen overgår området fra at være udlagt som jordbrugsområde til i stedet at være udlagt til tekniske anlæg med rammeanvendelsen forsyningsanlæg. Området fastholdes i landzone.

Der fastlægges en maksimal højde 25 meter, da der skal være mulighed for at opstille lynfangsmaster inden for rammeområdet. Kommuneplanændringen ledsages af en lokalplan, som fastlægger en lavere højde for bygninger og battericontainere. Lokalplanen sikrer desuden vejadgang fra Hjortkærvej. Bebyggelsen må maksimalt udgøre 20% af det samlede areal.

Området er helt eller delvist omfattet af en række af kommuneplanens retningslinjer og tilhørende arealudpegninger. Disse gennemgås i det følgende.

Særlig værdifuldt landbrugsområde

Den nordlige del af området er udpeget som særligt værdifuldt landbrugsområde og er således beliggende i udkanten af udpegningen. I særligt værdifulde landbrugsområder må der kun udlægges areal til ikke-landbrugsmæssige formål, hvis det sikres at arealforbruget begrænses mest muligt, at der tages hensyn til arronderingen af de tilbageværende ejendomme i området og at arealerne kan anvendes længst muligt til landbrugsmæssige formål før overgangen til anden anvendelse.

Med planlægningen inddrages et mindre areal til energilagring som skal understøtte grøn energiproduktion og balancering af elnettet. Placeringen mindre end 100 m fra Energinets station er en væsentlig funktionel begrundelse for planlægningen. Planlægningen medfører ikke, at der opstår små, spredte jordlodder.

Med kommuneplanændringen justeres udpegningen, så rammen fremover ikke vil være omfattet af udpegningen. Planlægningen vurderes at være i overensstemmelse med kommuneplanen.

Støjbelastet areal omkring tekniske anlæg

Planområdet er omfattet af kommuneplanens udpegning af støjbelastede arealer som følge af virksomhedsstøj fra Energinets Station Endrup. Med kommuneplanændringen og den tilhørende lokalplan udlægges der ikke arealer til støjfølsom anvendelse, hvorfor planlægningen ikke er i konflikt med udpegningen.

Udpegningen skal tilpasses, så virksomhedsstøj fra batterianlægget fremadrettet vil indgå i udpegningen.

Skovrejsningsområder

En del af planområdet er omfattet af kommuneplanens udpegning af skovrejsningsområder og er således beliggende i udkanten af udpegningen. Inden for udpegningen kan der plantes ny skov.

Med kommuneplanændringen justeres udpegningen, så planområdet fremover omfattes af udpegningen, hvor skovrejsning er uønsket. Planlægningen vurderes således at være i overensstemmelse med kommuneplanen.

Lavbundsareal

Den østlige del af planområdet er omfattet af kommuneplanens udpegning af lavbundsarealer og er således beliggende i udkanten af udpegningen. Udpegningen er i kategorien "øvrige" og således ikke i kategorien "egnet til genopretning".

Udpegningen har til formål at friholde arealerne for bebyggelse, så der kan skabes naturlig hydrologi af hensyn til klima, natur og vandmiljø.

Der er udarbejdet en vandhåndteringsplan i forbindelse med lokalplanlægning for området, som også belyser beliggenheden delvist inden for udpegning af lavbundsarealer. Med terrænregulering og disponering af området med regnvandsbassin, LAR-anlæg og afledning, tages størst muligt hensyn til de lokale forhold.

Med kommuneplanændringen justeres udpegningen, så planområdet fremover ikke vil være omfattet af udpegningen.

Oversvømmelsesrisiko

Hovedparten af området er omfattet af kommuneplanens udpegning af områder i risiko for oversvømmelse. Her kan der som udgangspunkt ikke planlægges for ny bebyggelse, undtagelsen er dog blandt andet tekniske anlæg og infrastruktur jævnfør retningslinje KL 3: Oversvømmelse-alvorligt og KL 4: Oversvømmelse-håndterbar.

Der er udarbejdet en vandhåndteringsnotat i forbindelse med lokalplanen, som redegør for håndteringen af overfladevand inden for området.

Planlægningen giver mulighed for etablering af et eller flere regnvandsbassiner, som medvirker til at nedsive eller forsinke regnvand inden afledning, hvilket forebygger oversvømmelser i planområdet og de omkringliggende arealer, ligesom terrænregulering, LAR-løsninger og disponering af området skal medvirke til at forebygge risiko for oversvømmelse på grund af vand fra naboområder.

Arealets afgrænsning, omgivelser og rammer for lokalplanlægningen, fremgår af de følgende sider.

I overensstemmelse med Forslag til Ændring 2026.10 udarbejdes Forslag til Lokalplan nr. 20-040-0005.

Forslag til Ændring

Vedtages forslaget medfører det ændringer i arealanvendelsen, og bestemmelse om højder og bebyggelsesprocent, samt ændringer af udpegning for særligt værdifuldt landbrugsområde, skovrejsningsområde, lavbundsareal og støj fra tekniske anlæg.

Høringsperioden

Der fastlægges en høringsperiode for kommuneplanændringen på fire uger.

Indenfor høringsperioden indsendes bemærkninger til [Esbjerg kommunes høringsportal](#) senest den 23-09-2026.

Særligt beskyttede arter og naturområder (natura 2000)

Bilag IV-arter er dyr og planter, der ifølge EF-habitatdirektivet kræver særlig beskyttelse. Natura 2000-områderne er et netværk af internationalt beskyttede naturområder i EU. Natura 2000 er en samlet betegnelse for habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og ramsarområder. Kommuneplanændringen vurderes ikke at påvirke natura 2000-områder, bilag IV arter eller deres yngle- og rasteområder jf. nedenstående redegørelse.

Der er inden for planområdet ikke kendskab til nationalt beskyttede naturarealer og arter. Dog er området beliggende umiddelbart nord for en mindre bevokset §3-sø, hvor der er observeret haletudser fra brun frø (enten spidssnudet frø eller butsnudet frø), og hvor der ifølge arter.dk i 2024 er registreret spidssnudet frø, som er en bilag IV-paddeart. Da området desuden grænser op til af en §3-eng (lavbundsområde) mod øst, der kan fungere som

rasteområde for padder, gennemføres anlægsarbejder efter forsigtighedsprincippet, udelukkende i dagtimerne, hvor paddernes vandring hovedsageligt sker om natten. Der etableres endvidere paddehegn langs den østlige grænse og del af sydlige grænse af bygge-/planområdet. I forbindelse med miljøvurdering for udvidelsen af Station Endrup mod øst vurderedes både søen og engen til at være i moderat økologisk tilstand. Det vurderes, at planområdets størrelse og udformning ikke vil forhindre eventuelle bilag IV-arter i at vandre mellem deres raste- og yngleområder, og mulig påvirkning anses derfor som ubetydelig.

Planområdet indeholder hverken træer eller bygninger, der er egnet som levested for flagermus, og ved miljøvurdering for udvidelsen af Station Endrup blev der ikke identificeret potentielle levesteder for birkemus. Yderligere blev det konkluderet, at de nærliggende vandløb ikke indeholder egnede levesteder for odder, egnede gydestryg for laks, snæbel eller lampretter, samt opvækstområder for lampretlarver.

Der vurderes ikke at ske væsentlig påvirkning af yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter ved den nuværende udformning af planlægningen. På denne baggrund vurderes det, at planlægningen ikke vil påvirke den økologiske funktionalitet af yngle- eller rasteområder for arter omfattet af habitatdirektivets bilag IV væsentligt.

Planområdet ligger ca. 1,1 km fra nærmeste Natura 2000-område (N90 Sneum Å og Holsted Ådal). Grundet planlægningens karakter og afstanden vurderes der ikke at kunne ske påvirkninger af Natura 2000-området. Det vurderes, at planlægningen på grund af sin karakter og beliggenhed således ikke er til hinder for opnåelse af gunstig bevaringsstatus for Natura 2000-området og ikke vil føre til en påvirkning af dets integritet.

Vandområdeplan

Vandområdeplanerne er en samlet plan, der skal forbedre det danske vandmiljø, og vandområdeplanerne skal sikre renere vand i Danmarks kystvande, søer, vandløb og grundvand i overensstemmelse med EU's vandrammedirektiv.

Planområdet ligger i vandområdedistrikt "1.10 Vadehavet" i den statslige vandområdeplan. Ifølge MiljøGIS for Vandområdeplaner 2021-2027 efter genbesøget er det nærmeste hydrologisk forbundne målsatte vandløb Sneum Å (DK vandområde ID o0408_x2) i en afstand på 1,4 km fra planområdet. Sneum Å er målsat god økologisk og kemisk tilstand, og målt til at være i moderat økologisk tilstand.

Det vurderes, at realisering af planlægningen ikke vil kunne påvirke kvaliteten af vandløb, søer, kystvande eller grundvand i nævneværdig grad, idet overfladevand renses inden afledning til recipient og der ikke risiko for forurening af grundvandsressourcen.

Miljøvurdering

Kommuneplanændringen er screenet i henhold til miljøvurderingsloven og skal ikke underkastes en miljøvurdering.


Hovedstrukturdel

På kommuneplanens farvede hovedstrukturkort ændres en del af et Jordbrugsområde til Teknisk anlæg, hvorved Støjisolinelien udvides. Ændringerne er illustreret på kortet.



Rammedel


Af kortet kan ses at der oprettes et nyt enkeltområde 20-040-280 som udskilles fra enkeltområde 20-040-050.

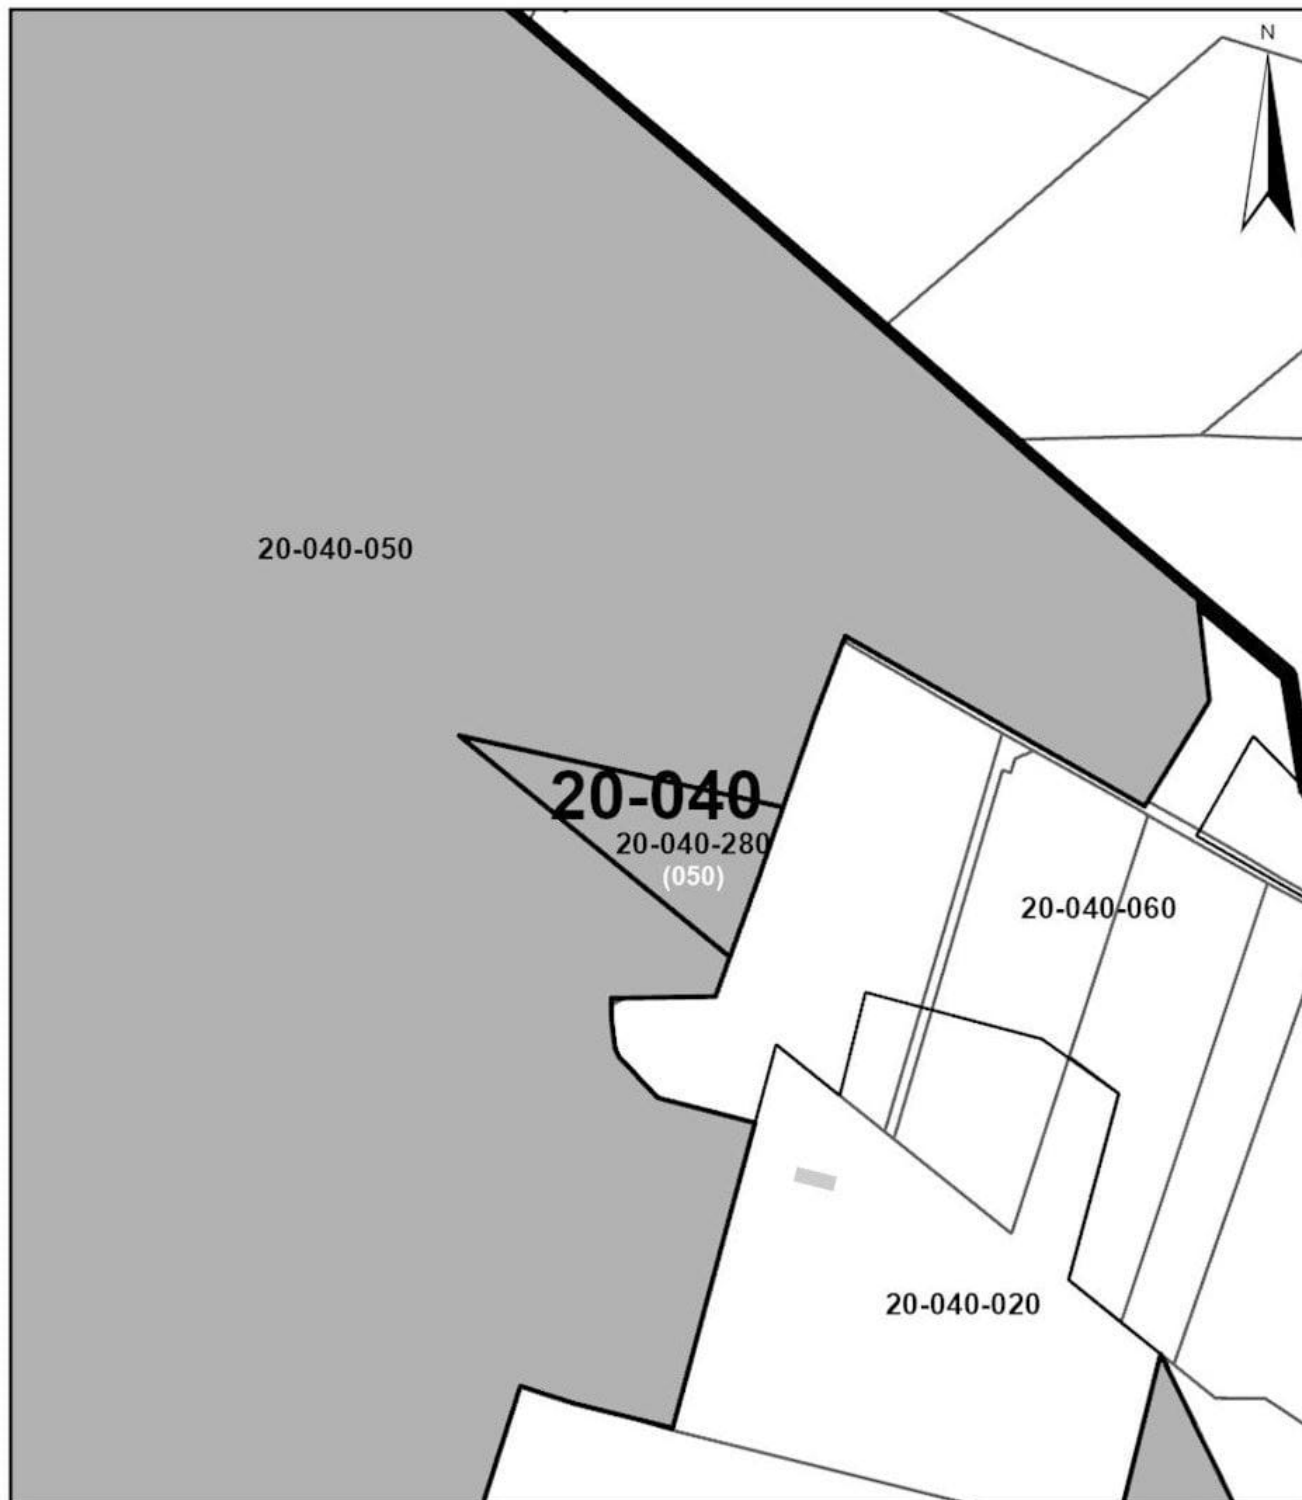

Nedenfor følger de rammeområder, der bliver udlagt i ændringen.

Oplysningerne fra rammedelen kan du få vist på Esbjerg Kommunes [WebKort](#). Her findes også de tilknyttede bindinger.

20-040-280 - Område mellem Brorsensvej og Hjortkærvej

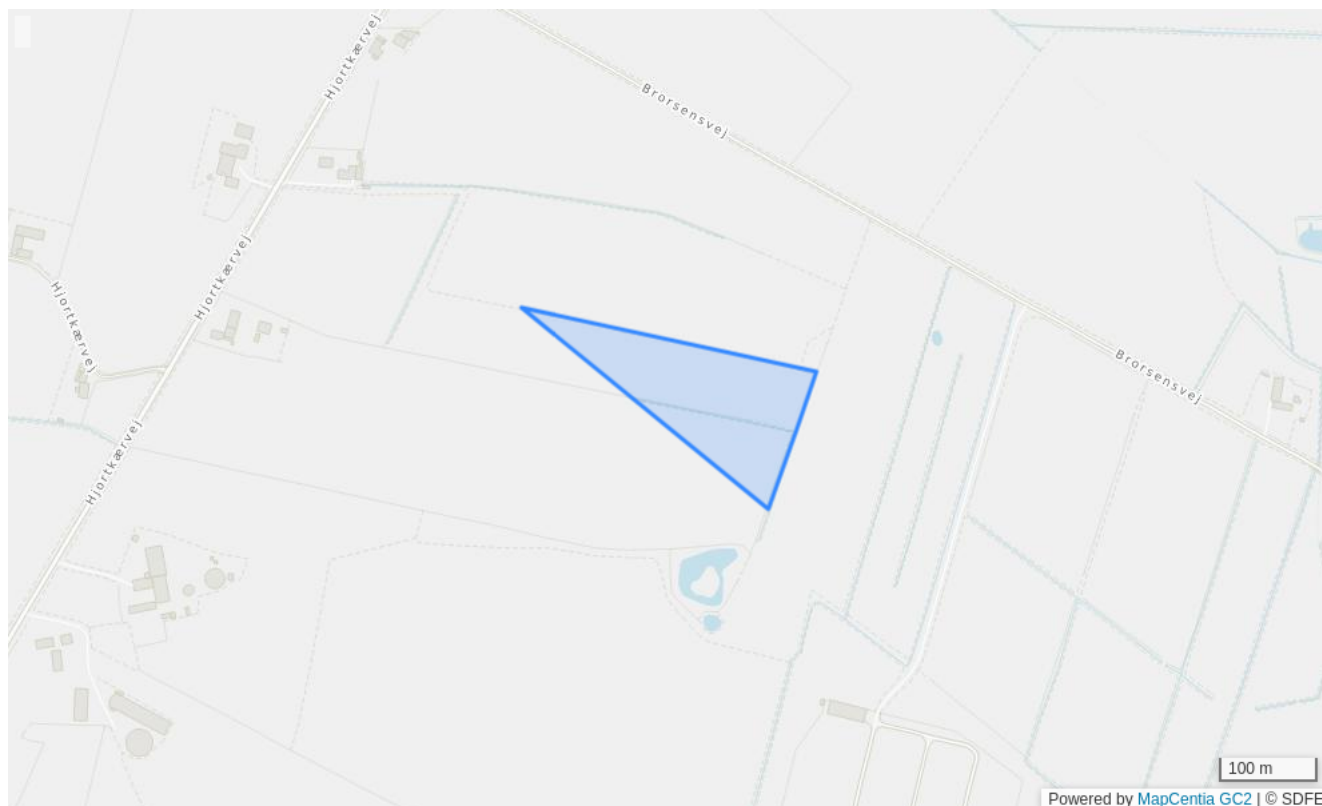


Bestemmelser

Rammenummer	20-040-280
Rammenavn	Område mellem Brorsensvej og Hjortkærvej
Zonestatus	Landzone
Planlagt zone	Fastholdes som landzone.
Hovedanvendelse	Tekniske anlæg
Forsyningsanlæg	Anvendelsen fastlægges til forsyningsanlæg som vandværk, varmegærk, vindmølleområder, forbrændingsanlæg, affaldsforbrændingsanlæg, naturgasanlæg, biogasanlæg, solenergianlæg, højspændingsanlæg, transformeranlæg, batteripark og

	lignende. Der kan opføres bygninger og anlæg, der er nødvendige for driften af forsyningsanlæg. Området friholdes for boliger og boligbebyggelse.
B% max 20 for området	Bebyggelsesprocenten fastsættes til max 20 for området som helhed.
Max 25 m	Bygningshøjden fastsættes for ny bebyggelse til max 25 m fra terræn.
Opholdsarealer for teknisk anlæg	For teknisk anlæg fastsættes bestemmelser for rimelige, velbeliggende og anvendelige opholdsarealer.
Virksomhedsstøj 70	Støjbelastningen fra hver virksomhed fastsættes for perioderne dag/aften/nat til: - max 70/70/70 dB(A) uden for egen grundgrænse i området, - max tilladte støj i naboerhvervsområder, - max 55/45/40 dB(A) i centerområder (herunder blandet bolig og erhverv) og ved boliger i det åbne land, - max 50/45/40 dB(A) i etageboligområder og - max 45/40/35 dB(A) i områder med lav boligbebyggelse.
Klasse 3-7	Der kan placeres virksomheder og anlæg, der i Håndbog om Miljø og Planlægning er klassificeret i klasse 3 til klasse 7. Klasse 3-7 virksomheder har en påvirkning på omgivelserne, der strækker sig fra en mindre grad af påvirkning til en særligt belastende påvirkning.
Oversvømmelse Alvorlig	I områder med "alvorlig oversvømmelsestrussel" må der ikke planlægges for ny bebyggelse, med mindre det ved nye valide beregninger kan påvises, at der ikke er risiko for denne type oversvømmelse i fremtiden.
Oversvømmelse Håndterbar	I områder med "håndterbar oversvømmelsestrussel" skal der foretages nærmere undersøgelse, før der eventuelt

planlægges for ny bebyggelse.

20-040-050 - Landområde omkring Omme

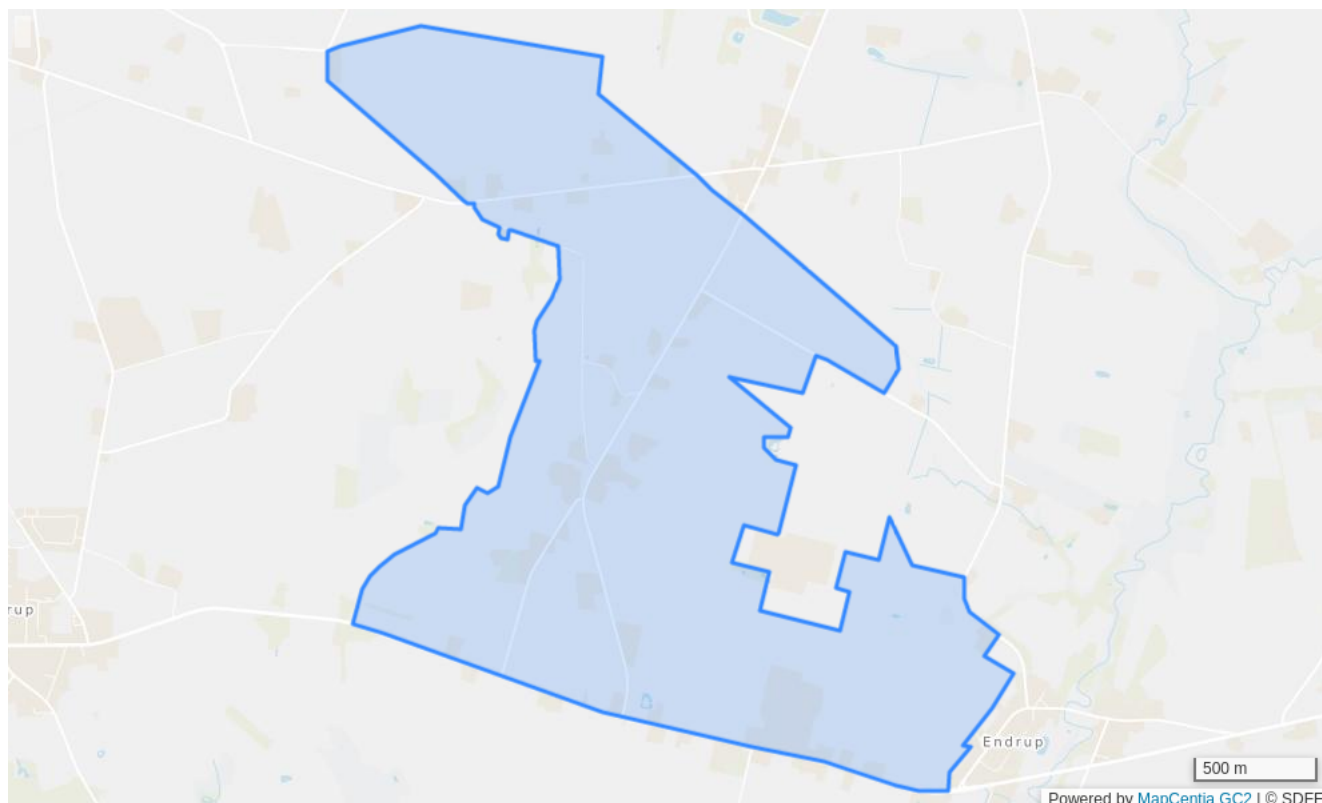

Bestemmelser

Rammenummer	20-040-050
Rammenavn	Landområde omkring Omme
Zonestatus	Landzone
Planlagt zone	Fastholdes som landzone.
Hovedanvendelse	Jordbrugsområde
Jordbrugsområde	Anvendelsen fastlægges til jordbrugsområde med det sigte at fremme erhverv som landbrug, skovbrug, gartneri og lignende. Der kan gives mulighed for friluftsfaciliteter.
Byggeri til driften	Der kan etableres de til områdets anvendelse og drift nødvendige bygninger og anlæg.

Højde	Bygningshøjden fastsættes i overensstemmelse med Byggelovens bestemmelser.
Regnvands- og klimaanlæg	I området kan der etableres regnvands- og klimaanlæg
Oversvømmelse Alvorlig	I områder med "alvorlig oversvømmelsestrussel" må der ikke planlægges for ny bebyggelse, med mindre det ved nye valide beregninger kan påvises, at der ikke er risiko for denne type oversvømmelse i fremtiden.
Oversvømmelse Håndterbar	I områder med "håndterbar oversvømmelsestrussel" skal der foretages nærmere undersøgelse, før der eventuelt planlægges for ny bebyggelse.



Torvegade 74, 6700 Esbjerg
Dato 4. juni 2026

Miljøvurdering af planer og programmer

Afgørelse om miljøvurderingspligt for kommuneplanændring nr. 2026.10 og lokalplan nr. 20-040-0005 Teknisk anlæg nord for Omme.

Esbjerg Kommune har den 9. oktober 2025 igangsat en planproces for Teknisk anlæg nord for Omme. Anmodningen omhandler ny planlægning som vurderes at være omfattet af miljøvurderingslovens § 2 stk. 1.

Esbjerg Kommune har gennemført en miljøscreening i henhold til bekendtgørelsen af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)¹. Planen er omfattet af lovens § 8 stk. 1, men vurderes efter § 8 stk. 2, da den fastsætter rammerne for et mindre område på lokalt plan og ikke påvirker et internationalt naturbeskyttelsesområde.

Miljøscreeningen er gennemført efter inddragelse af de relevante kriterier der er angivet i lovens bilag 3 og afgørelsen træffes efter høring af berørte myndigheder jf. lovens § 32.

Afgørelse

Esbjerg Kommune afgør, at kommuneplanændring nr. 2026.10 og lokalplan nr. 20-040-0005 Teknisk anlæg nord for Omme, ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet, og at der derfor ikke skal foretages en miljøvurdering i henhold til miljøvurderingslovens § 10.

I følgende skema er der redegjort for de vurderinger der ligger til grund for afgørelsen.

Emner	Påvirkning	Uacceptabel	Uønsket	Acceptabel	Ubetydelig
Biologisk mangfoldighed, flora, fauna	Lokalplanen er i dag et areal på 2,8 ha. og en tange, der muliggør etablering af vejadgang fra Hjortkærvej i vest. Området består i dag af marker, som anvendes til landbrugsdrift. Området grænser på alle sider op til det åbne land med landbrugs- og naturarealer. Lokalplanområdet omfatter ikke beskyttede naturtyper, men grænser op til et beskyttet engareal mod øst og en beskyttet sø mod syd. Anlægget vil holde sig indenfor planområdet i både anlægs- og			x	

¹ Miljøvurderingsloven jf. lovbek. nr. 4 af 3. januar 2023



	driftsfasen, og det forventes, at de nærliggende beskyttede naturtyper ikke vil blive påvirket. Planområdet indeholder hverken træer eller bygninger, der er egnet som levested for flagermus, og VVM-redegørelsen for transformerstationen identificerede ingen potentielle levesteder for birkemus.				
Befolkningen	Planområdets nærmeste nabo/bolig findes på Hjortkærvej, ca. 90 m fra adgangsvejen. Dog er nærmeste bolig i forhold til selve batterianlægget beliggende i en større afstand svarende til ca. 200 m. Støjberegningerne viser, at de nærmeste boliger vil opleve begrænset støj om natten, som er under 40 dB(A).		x		
Grundvand, overfladevand, jordbund	Områder med drikkevandsinteresser skal som udgangspunkt friholdes for erhverv og anlæg, der medfører en væsentlig fare for forurening af grundvandet. Den type af teknisk anlæg som lokalplanen muliggør, er ikke på listen over grundvandstruende virksomheder, jf. bilag 1 i Vejledning om krav til kommuneplanlægning inden for områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for disse, og derfor vurderes anlægget heller ikke at ville medføre risiko for forurening inden for område med drikkevandsinteresser (OD).		x		
Materielle goder	Lokalplanområdet må kun anvendes til tekniske anlæg i form af et energilagringsanlæg med batterier (BESS), tekniske installationer samt enkelte bygninger til kontor, opbevaring og vel-færdsfaciliteter, som er nødvendige for batterianlæggets drift.			x	
Landskab og byggelinjer	I lokalplanområdet er der ikke byggelinjer med byggefelter, de to byggefelter kan anvendes til opføres battericontainere og invertere med en højde på op til 5 m. det andet byggefelt må der opføres step-up transformer i en højde på op til 8,5 m. Transformerens skal etableres på en fast sokkel.			x	
Kulturarv, arkitektonisk og arkæologisk arv	Der vurderes ikke at ske en væsentlig påvirkning.			x	



Andre forhold	Lokalplanen sikrer emnerne gennem krav om støjafskærmning og begrænsninger for omgivelserne.			x	
Miljøvurdering	Konklusion På en række punkter er der vurderet at være mulighed for en mindre påvirkning. Her er det muligt for lokalplanen at minimere påvirkningen. På alle øvrige punkter er det vurderet, at påvirkningen er ubetydelig. Samlet set vurderes det, at de undersøgte punkter ikke medfører en miljøpåvirkning, der skal undersøges nærmere.	Acceptabel (Ac)			

Partshøring

Esbjerg Kommune har vurderet, at der ikke forekommer andre parter i sagen end ansøger, som i henhold til forvaltningslovens² § 19 har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald.

Ansøger er kommet med **xx** bemærkninger.

Lovgrundlag

Afgørelsen er truffet med baggrund i Miljøvurderingsloven samt Planloven³.

Klagevejledning

I henhold til miljøvurderingslovens § 48, stk. 1, kan afgørelser efter miljøvurderingsloven påklages efter de klageregler, der er fastsat i den lovgivning, som planen er udarbejdet i henhold til. Afgørelsen om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af planlægningen, kan påklages til Planklagenævnet efter reglerne i planlovens § 58, stk. 1, nr. 3.

Klageberettigede parter inkluderer myndigheder, foreninger og organisationer, samt enhver, der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald.

Klagen indsendes via 'Klageportalen for Nævnenes Hus' som kan tilgås på www.naevneneshus.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelse af afgørelsen om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering.

Klagegebyr

² Forvaltningsloven jf. lovbek. nr 433 af 22/04/2014

³ Planloven jf. lovbek. nr. 1157 af 1. juli 2020 med senere ændringer



Når du klager, skal du som privatperson elektronisk betale et gebyr på 900 kr. via Klageportalen. For virksomheder og organisationer er gebyret 1.800 kr.

Fritagelse for brug af Klageportalen

Fritagelse for at bruge Klageportalen skal sendes med en begrundet anmodning til kommunen, senest samtidig med klagen. Kommunen videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen imødekommes.

Domstolsafgørelse

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. For yderligere information henvises til Planklagenævnets hjemmeside, der kan tilgås via Nævnenes Hus – www.naevneneshus.dk

Klagefristen udløber den 23. september 2026.



ANNONCE

Miljøscreeningsafgørelse - LP 20-040-0005 og KPÆ 2026.10

Sagsnummer

EMN-25/0006479

Ændring af kommuneplanens anvendelsesbestemmelse for kommuneplanændring nr. 2026.10 og lokalplan nr. 20-040-0005 teknisk anlæg nord for Omme vil ikke få væsentlige miljømæssige konsekvenser.

Indhold

Esbjerg Kommune har den 17. august 2026 startet en planproces for at offentliggøre forslagene til kommuneplanændring nr. 2026.10 og lokalplan nr. 20-040-0005 teknisk anlæg nord for Omme.

Kommunen har inddraget relevante interessenter i planprocessen og på denne måde begrænset planens miljømæssige konsekvenser.

Afgørelse

Esbjerg Kommune afgør, at kommuneplanændring nr. 2026.10 og lokalplan nr. 20-040-0005 teknisk anlæg nord for Omme, og ændringer af kommuneplanens anvendelsesbestemmelser for et område ved Omme, ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet, og at der derfor ikke skal foretages en miljøvurdering i henhold til miljøvurderingslovens¹ § 10.

Begrundelse

Planen er ikke omfattet af Miljøvurderingslovens bilag 1 eller 2, og der er på den baggrund ikke obligatorisk miljøvurderingspligt.

Links til høringsportal

Høringsportal – Kommuneplanændring – Lokalplan:

<https://esbjerg.dk/politik-og-demokrati/hoeringsportal/hoering?hid=e8e6061c-f>

Høringsportal – Miljøscreeningsafgørelse:

<https://esbjerg.dk/politik-og-demokrati/hoeringsportal/hoering?hid=924e18e8-d>

¹ Miljøvurderingsloven jf. **lovbek. nr. 4 af 3. januar 2023**



ANNONCE

Forslag til kommuneplanændring nr. 2026.10 og lokalplan nr. til lokalplan nr. 20-040-0005 teknisk anlæg nord for Omme

Sagsnummer

EMN-25/0006479

Esbjerg Kommunes Byråd vedtog den 17. august 2026 at offentliggøre forslagene til kommuneplanændring nr. 2026.10 og lokalplan nr. 20-040-0005.

Forslagene har til formål

- at området anvendelse udlægges til tekniske formål i form af batterianlæg samt de for anlæggets drift nødvendige tekniske anlæg og bebyggelser,
- at sikre vejadgang fra Hjortkærvej,
- at forebygge miljøkonflikter inden for lokalplanområdet og i forhold til omgivelserne, og
- at sikre etablering af afskærmende beplantningsbælter.

Miljøvurdering

Esbjerg Kommune har afgjort, at kommuneplanændringen og lokalplansforslaget ikke kræver udarbejdelse af en miljørapport i henhold til Miljøvurderingslovens § 8 (lovbek. nr. 4 af 3. januar 2023).

Annonce med klageadgang kan ses på høringsportalen.

Retsvirkninger

Lokalplansforslaget har den foreløbige retsvirkning, at ejendomme inden for området ikke må bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold.

Her kan du se planen

Planforslagene kan tilgås i Plandata eller via høringsportalen. Se her den grå boks med vedhæftede links.

Links til høringsportal

Høringsportal – Kommuneplanændring – Lokalplan:

<https://esbjerg.dk/politik-og-demokrati/hoeringsportal/hoering?hid=e8e6061c-f>

Høringsportal – Miljøscreeningsafgørelse:

<https://esbjerg.dk/politik-og-demokrati/hoeringsportal/hoering?hid=924e18e8-d>



Esbjerg
Kommune

Teknik & Miljø
By- & Arealudvikling

Din mulighed

Har du bemærkninger eller ændringsforslag til planforslagene, skal disse indsendes skriftligt enten digitalt eller via brev.

Ved digital henvendelse kan du nederst på høringsportalen finde en blå boks med teksten "Sig din mening" og direkte herfra indsende dit svar.

Ved fysisk henvendelse fremsendes brevet til Esbjerg Byråd, Teknik & Miljø, Byplan, Torvegade 74, 6700 Esbjerg

Alle henvendelser skal være modtaget senest den 23. september 2026.